כלים סניטריים וברזים

1. אסלת מונובלוק
דגם ברקת נכים של חרסה או שו"ע
גובה פני מושב האסלה- 45-50 ס"מ מפני ריצוף
יש להבטיח יציבות ובטיחות של התקנת האסלה
יש להבטיח מרווח מרווח חופשי 80 ס"מ לצד האסלה
בהתקנת אסלה תלייה פני רום מושב אסלה 45-50 מריצוף
מכל הדחה סמוי או גלוי- מגנון אלקטרוני או ידני
מרכז לחצן ההדחה - מעל מרכז אסלה בגובה 100 ס"מ
2. כיור תלוי-ברוחב 40-52 ס"מ ובעומק 30-40 ס"מ
גובה פני הכיור 80-85 ס"מ מפני ריצוף
חלל חופשי תחת הכיור מהרצפה ועד גובה 68 ס"מ
מרכז הכיור- 118-122 ס"מ מהקיר עליו מותקנת האסלה
3. ברז ערבוב (פרח) עם פיה בינונית
מיקום הברז- במרכז הכיור או בצד שקרוב לאסלה
רצוי ברז עם ידית מנוף או מופעל אלקטרונית

מאחזים

צורת המאחז עגולה או צורה שתיהיה נוחה לאחיזה ביד
קוטר מאחז עגול 30-40 מ"מ
כל הפינות מעוגלות בקוטר 3 מ"מ לפחות
המאחזים- מחומר עמיד ובלתי מחליד וללא פינות חדות

4. מוט משיכה אופקי באורך 50 ס"מ להתקנה על הדלת
גובה התקנה 90-100 - בגובה הידית
5. מאחז יד מתרומם באורך 73-90 ס"מ
ע"פ ת"י 1918\3.1 גובה התקנה 75-85 ס"מ
נדרשת תעודת בדיקה כמעבדה מאושרת
6. מאחז יד קבוע L 60X60
ע"פ ת"י 1918\3.1 גובה התקנה 75-85 ס"מ
גובה התקנה יהיה זהה לגובה המאחז המתקפל

אביזרים שונים

7. מראה 45/90H התקנה מעל מרכז הכיור
o.k.+1.80 u.k.+0.90
8. מתקן לסבון נוזלי
9. מדף במידות 30x15 ס"מ עם פינות משוגלות
10. מתקן למחבות נייר גובה פתח מוצא הנייר 110-120 ס"מ
או מתקן יבוש באויר ללא כפתור הפעלה
11. אשפתון
12. לחצן מצוקה עם חוט משיכה
במידה ונדרש ע"פ התקנות
13. מתקן נייר טואלט
14. מחצלת
גובה 140- 130 ס"מ
15. שילוט תא השירותים
גובה מרכז שלט 150 ס"מ. מרחק מהמשקוף 10 ס"מ

ריצוף וחיפוי

ריצוף g.s. 811 ע"פ ת"י 2279

חיפוי קירות כללי באריחים
עד גובה 180 ס"מ לכל הפחות

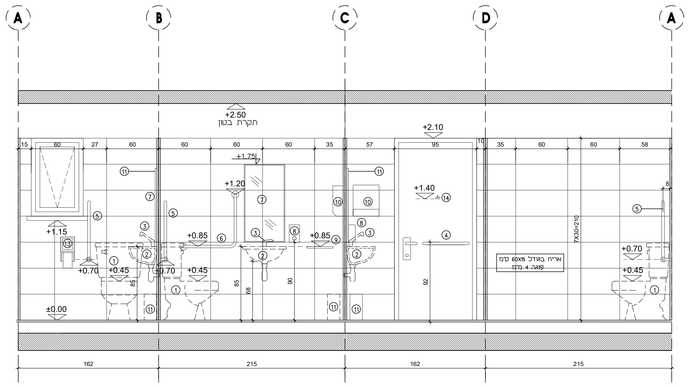

פריסת שירותי מבקרים
תא שירותים נגיש - קנ"מ 1:25

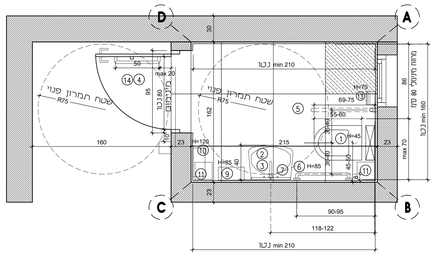

תכנית שירותי מבקרים
תא שירותים נגיש - קנ"מ 1:25

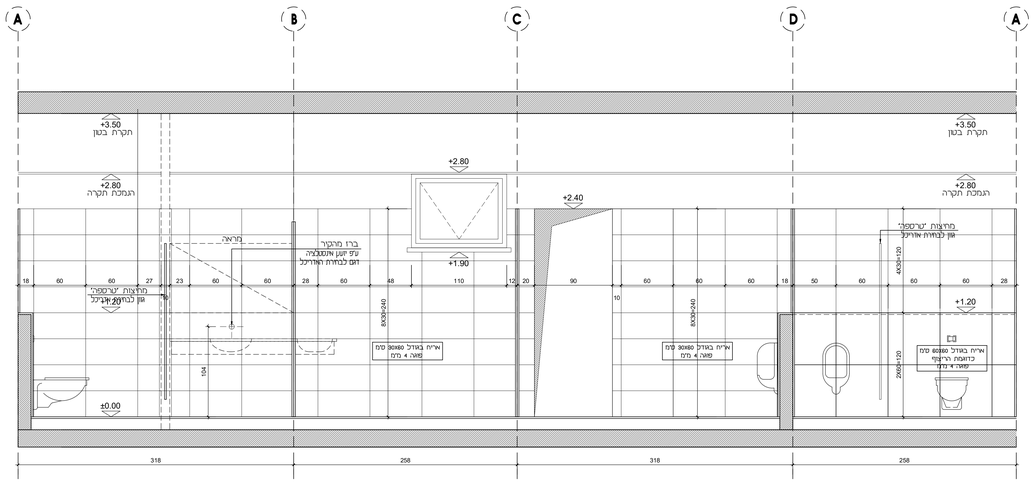

פריסת שירותי מבקרים
שירותי גברים - קנ"מ 1:25

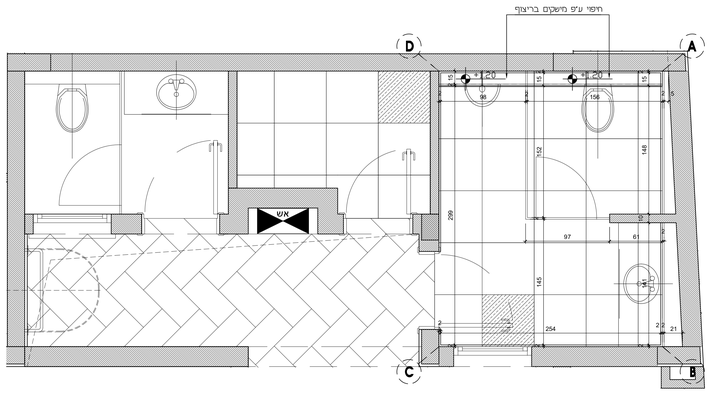

תכנית שירותי מבקרים
שירותי גברים - קנ"מ 1:25

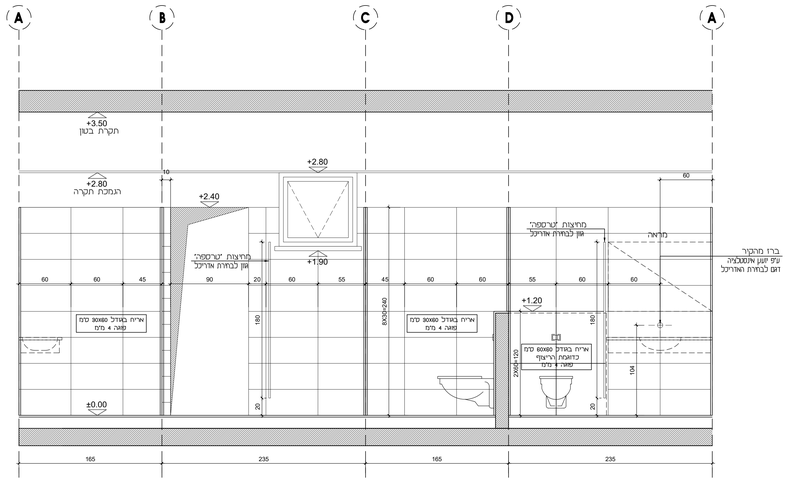

פריסת שירותי מבקרים
שירותי נשים - קנ"מ 1:25

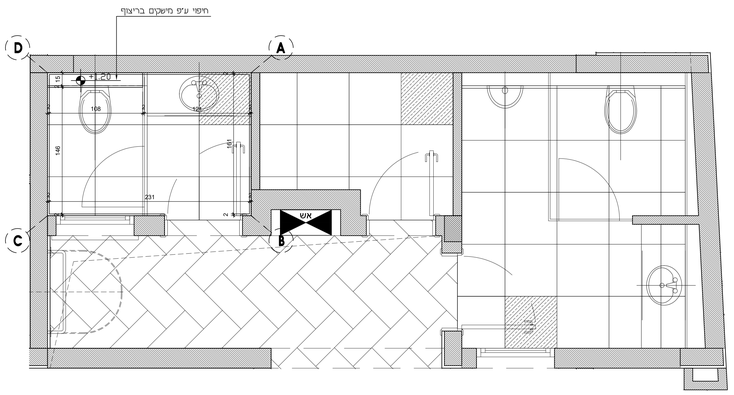

תכנית שירותי מבקרים
שירותי נשים - קנ"מ 1:25

תאריך	תפוצה
27.10.22	מכרז - מקורי, מכרז - תיקון 1, מכרז - תיקון 2, מכרז - תיקון 3, מכרז - תיקון 4, מכרז - תיקון 5, מכרז - תיקון 6, מכרז - תיקון 7

מס.	תאריך	שנויים	חתימה
1			
2			
3			
4			
5			
6			

שלב	תאריך	חתימה
לעיון		
לאישור		
למכרז		
לביצוע	12.03.23	

תאריך עדכון 12.03.23	1 מהדורה
קנ"מ 1 : 25	מס' שרטוט א-13

שם השרטוט: **פריסת שירותי מבקרים**

המזמין : חפ"ז

מקום : אושה

פרוייקט : מרכז מטיפות בטפורט

המבנא אינו אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן במקום
וגם המבנא לבקר אין כל מידות והמדדים למתכנן
לפני הביצוע על כל טעות או אי - התאמה
• אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט
• אין לעשות כל שימוש בתכנית זו אי ברשעות הנלמדים
בה ללא אישור בכתב מהמתכנן

תכנון: הרן ילין

שרטוט: חשה כהן	תאריך מקור: 12.03.23
ביקורת: הרן ילין	מס עבודה :
קובץ : 160_WP_Priset	

הרן ילין
אדריכלות ובינוי ערים
קיבוץ יזרעאל 30065 office@yelin-arch.co.il
עבקסקס עבד נידיי 072-2787243 054-5618466