


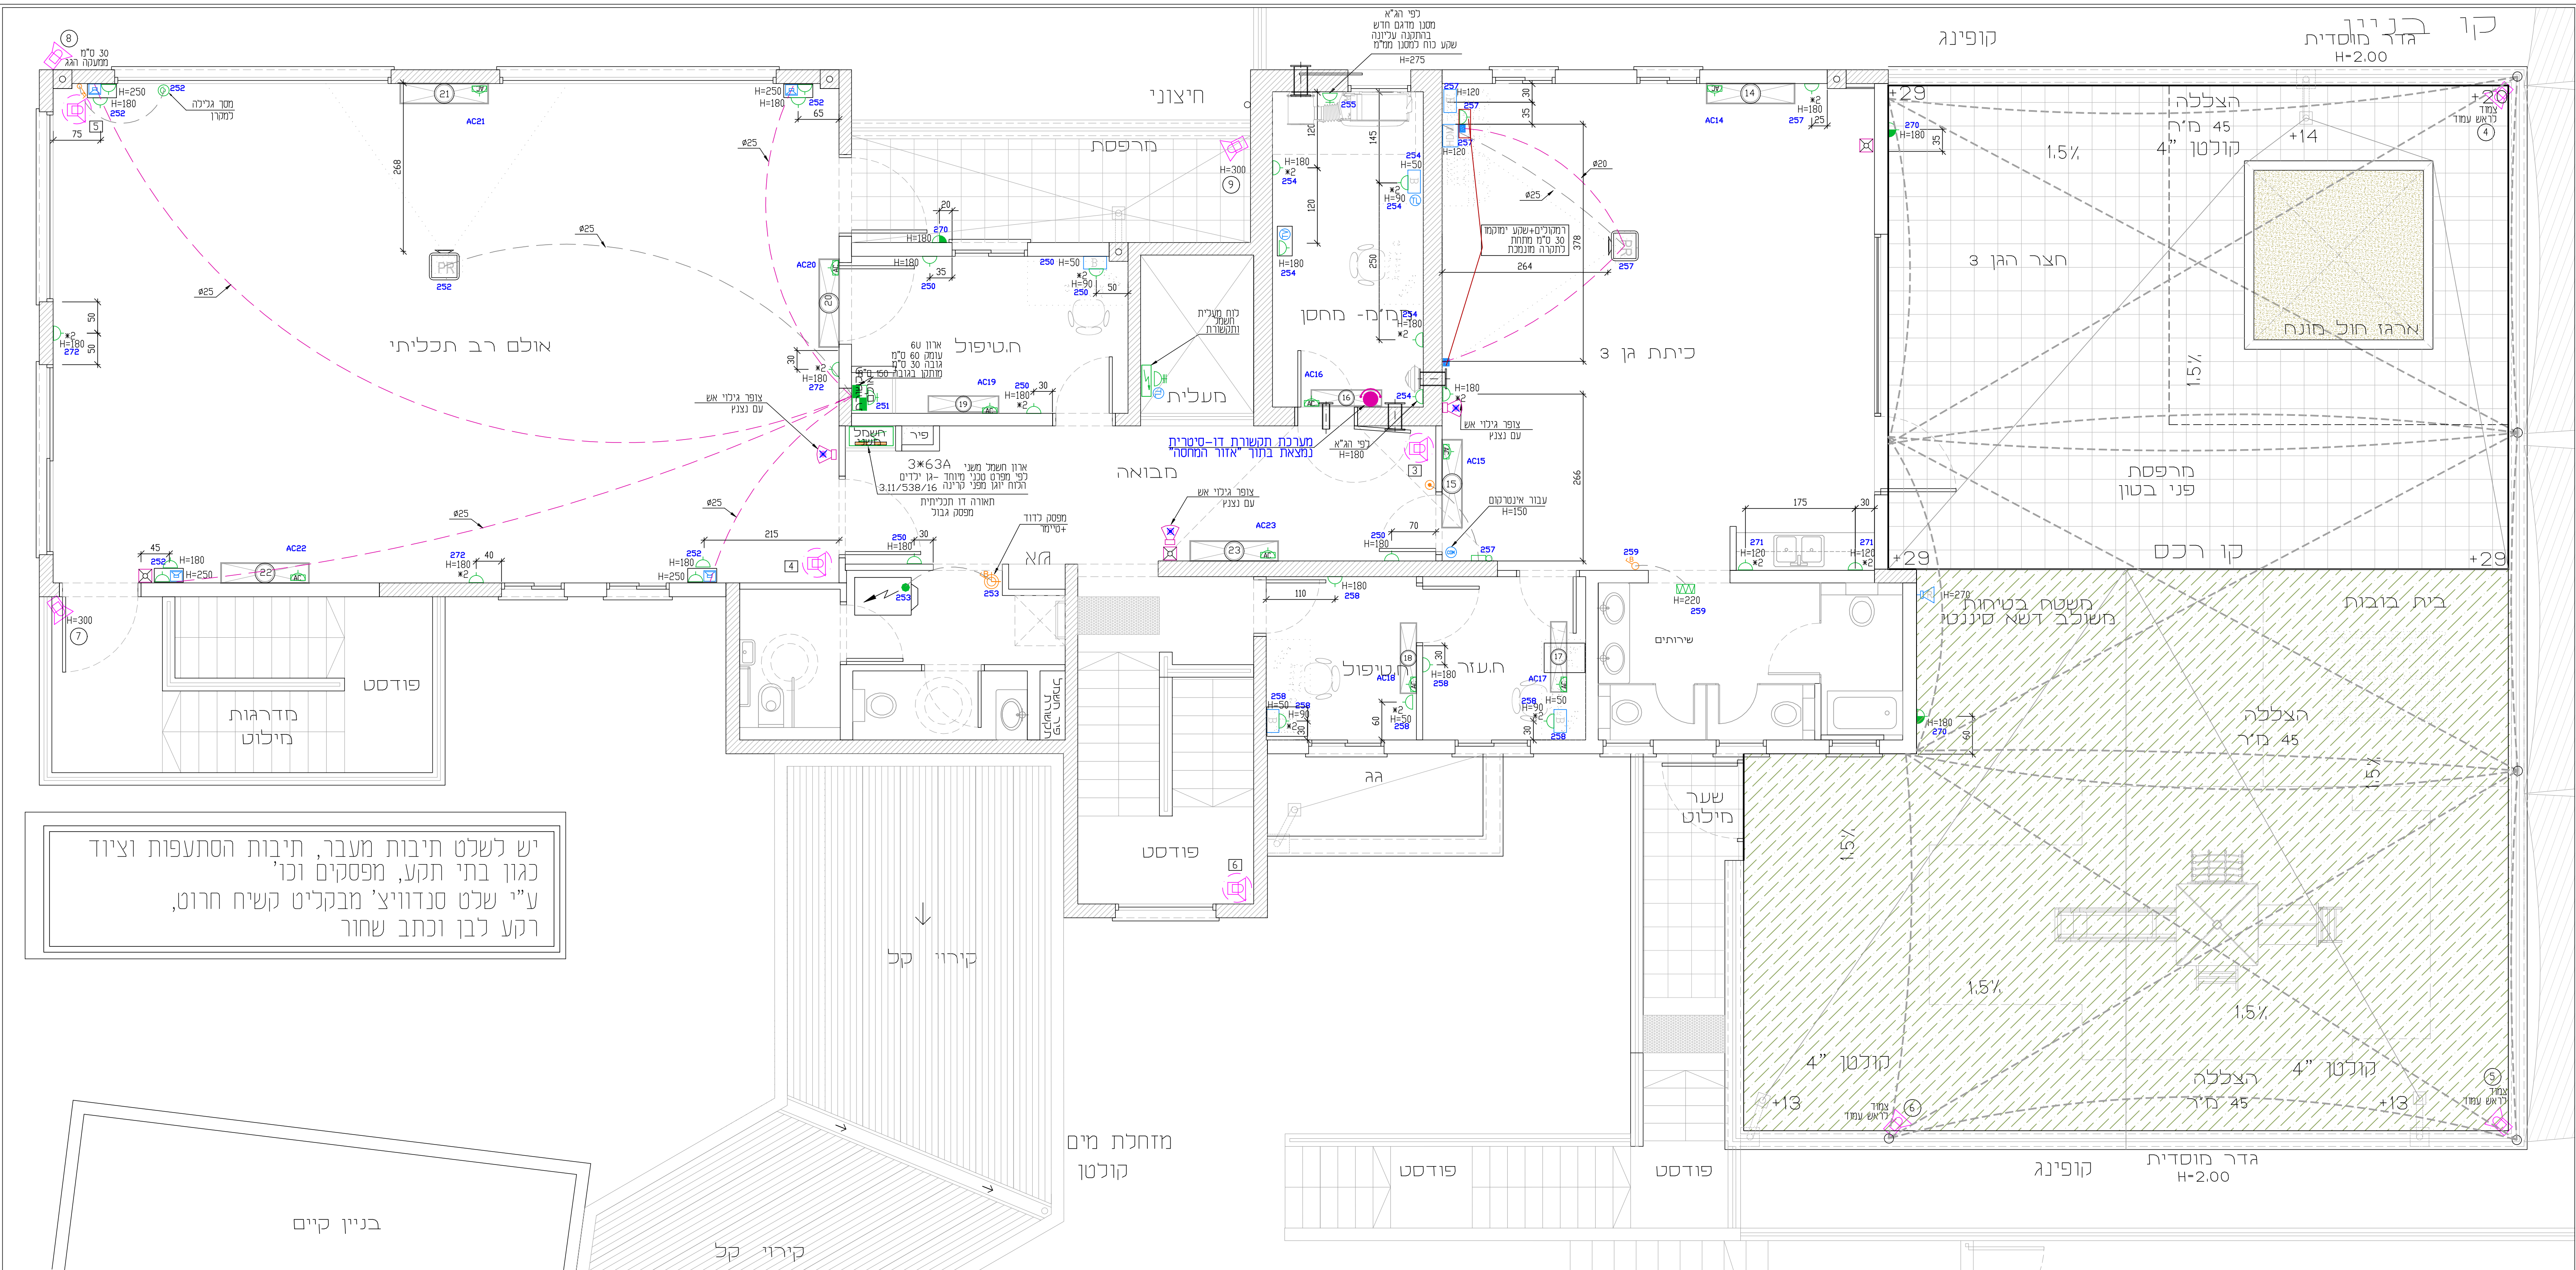

אישור בודק למערכת גילוי אש
אישור בודק לנרייה אלקטרו מגנטית
אישור בודק מוסמך להקנת מערכת חשמל
אישור בודק מוסמך ללוחות החשמל

- כל האיבודים מדגם "מזוסי"
- מפסק בפינה - 7 ס"מ מזוסי
- גובה קצה תחתון - אם לא מצוי - ראה במקרא
- מיטות מערכת אדשה וגלאים בחאום עם חתוכי אדשהות.
- מיטות סופי למזגים יתנו ע"י ספק המזגים.
- קוטר חושי לצורת 20 ס"מ.
- צינורות שיבוצו כהנה יהיו עם חוט משיכה מניילון.
- כל הצינורות יהיו עם פיסול חו חתן מסבב על הצניורות.
- צורת שחונה במדוי הרצפה תחזוק ככל אורכה.
- מערכת המפסקים (הנה) +חיווט+שטח+קרוונה
- פיסול על כל איבוד מספר מעל בלוח המדיו אותו

מערכת פריצה מצלמות

מצלמה במעלל סגור - הנה בלבד
+ צינו 25 עם חוט משיכה לארון תקשורת


מצלמת כיפה - הנה בלבד
+ צינו 25 עם חוט משיכה לארון תקשורת

מקרא למערכת גילוי אש
גלאי עשן כפי חקן 1220 - מינימלי - קטן ביותר
שקוע מינימלי - קטן ביותר!!!
לחצן הפעלה בחורם לגילוי אש
צופר עם נצנץ לגילוי אש
מפסק כיבוי חשמל ראשי כדוח גן
לוח פיקוד כבאים
ימוקם בכניסה לבניין או במקום נגיש
ישרות אל החוץ כמפורט בנספח
צורת שחונה במדוי הרצפה תחזוק ככל אורכה.
מערכת המפסקים (הנה) +חיווט+שטח+קרוונה
פיסול על כל איבוד מספר מעל בלוח המדיו אותו



מקרא למערכת תקשורת דו-סימטרית
נמצאת בתוך "אזור המחסה"

ביצוע עבודות גילוי אש ביניהם וחרום
בכפוף להוראות יועץ בטיחות
לפי תקן ישראלי 3-1220
יש לבדוק מול תוכנית מאשרת כיבוי אש !!!


שקע / מזג מים	שקע כוח / מזג מים	שקע תקשורת מחשבים	שקע טלפוניה	שקע מים	שקע חשמל
H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה
H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה
H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה
H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה
H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה
H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה
H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה
H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה
H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 גלאי אש צינור אחרת	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה	H=120 צינור 25 עם חוט משיכה

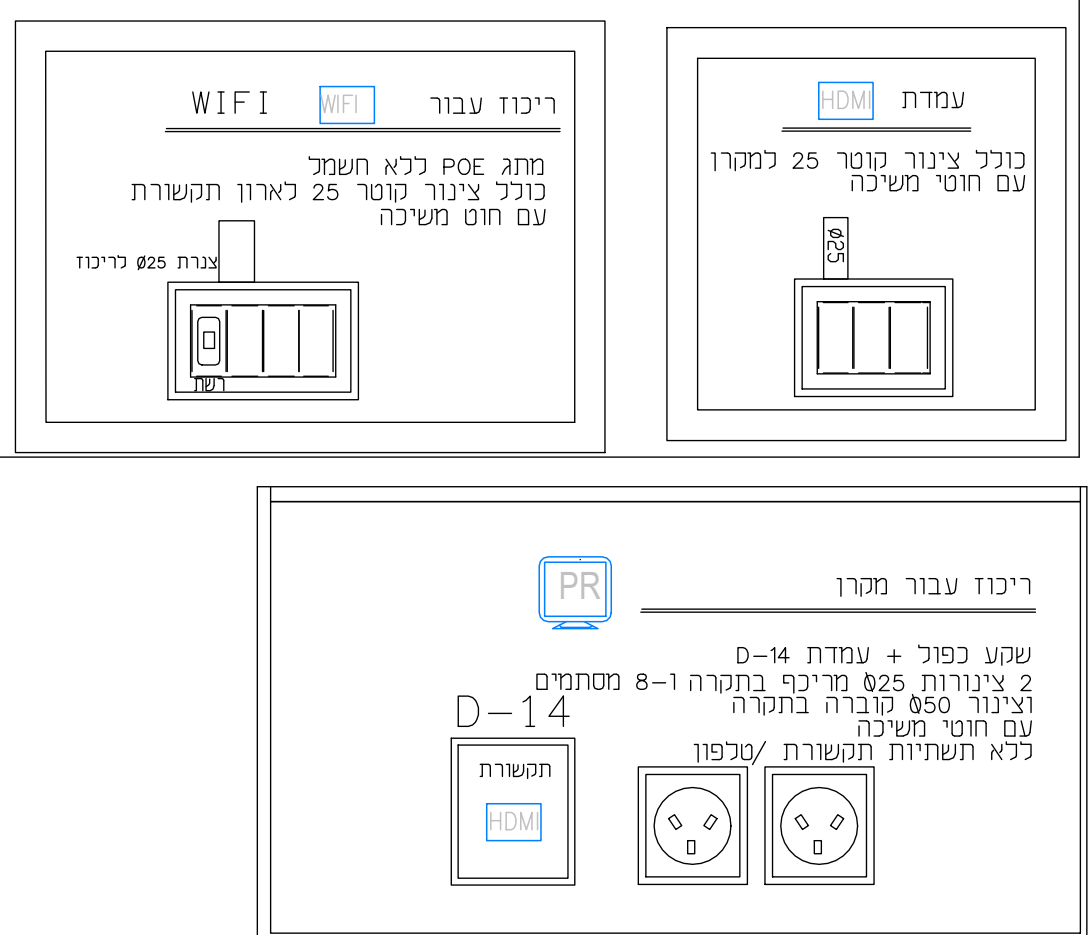

אין מוליכים - כל ההזנות יהיו בכבלים בצנרת מתאימה

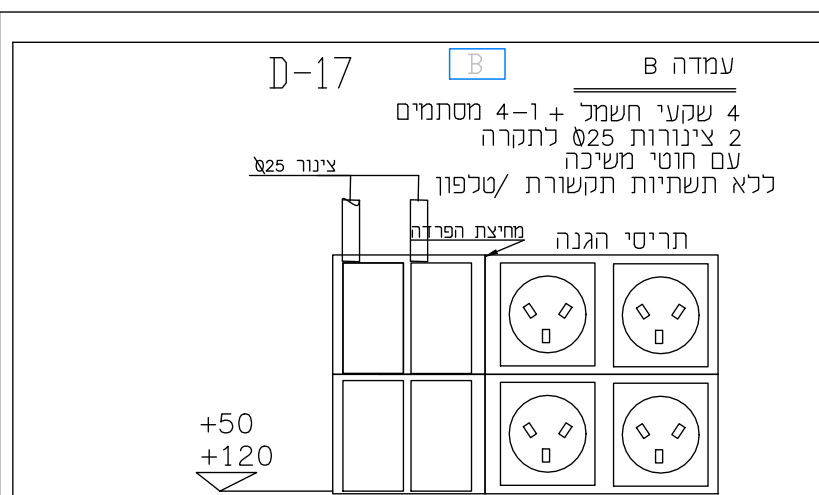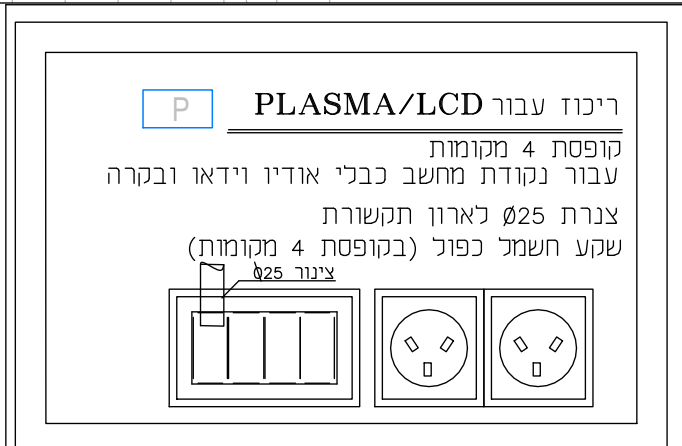

צינור 25 מכל אביזר תקשורת
לארון תקשורת בקומת הכניסה
עם חוט משיכה

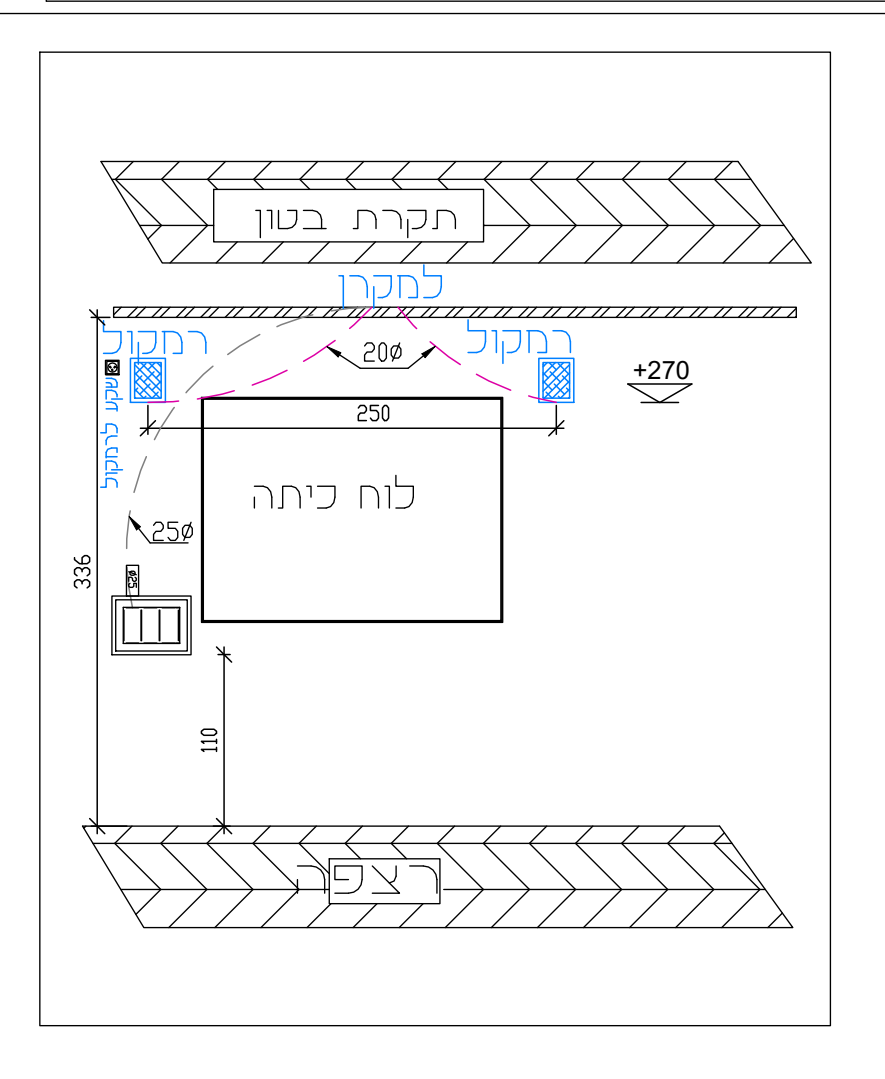

מספר	תאריך	עדכונים - שינויים
1	21.01.24	שינוי חקרה אולם רב תכליתי
2	21.07.24	לביצוע
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		