

הערות

לפרט אי

1. ברזל זווית מגולבן לתלית תעלות יהיה כמסומן בתכנית .
2. אורך ורוחב בהתאם לתנאי ההתקנה.
3. חיזוק לתיקרה בהתאם לסוג התיקרה.
ע"י יפיליפסים , או אחר לפי הנחיית המפקח.

לפרט בי'

1. אורך הצלע L שווה לרוחב תעלות כבלים

$$x + 25 \text{ מ"מ}$$
2. החיזוק בנוי מברזל זווית 40x40 מ"מ.
מגולבן עם חיזוק מפח מגולבן.
3. התקנה לקיר, עיי "פיליפטיים", או אחר
לפי הנחיית המפקח.

לפרט גי

1. אורך הצלע L שווה, לרוחב תעלות כבלים
+ 25 מ"מ .
2. חיזוק בנוי מברזל שטוח מגולבן
במידות 50x5 מ"מ
3. התקנה לקיר, ע"י פיליפסים[®] , או אחר
לפי הנחיית המפקח.


לפרט די

1. פרופיל ט מחוזק לתקרה עיי 4 'פיליפסים' לתקרה .
או אחר לפי הנחיית המפקח.
2. סוג ברגי חיזוק וקוטרם בהתאם
לסוג התקרה, והנחיית המפקח.


כללי

1. מרחק בין החיזוקים בתעלות יהיה עד מקסימום 200 ס"מ.
2. החיזוקים כולם יהיו מגולבנים בגלבון תעשיתי.
3. סולמות תוצרת "יירד".


ג. תלייה מקיר

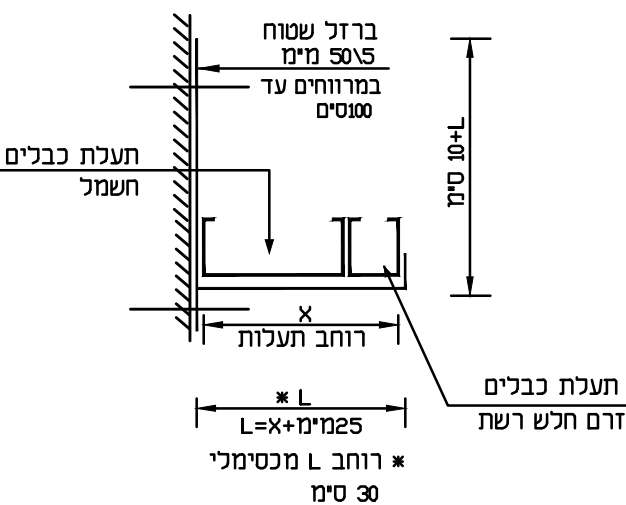


א. תלייה מתיקרה

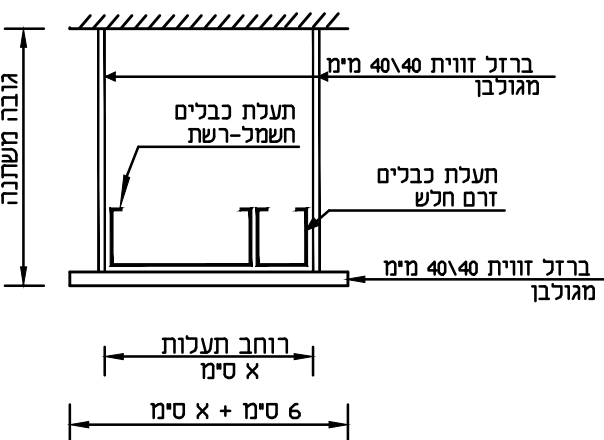

ב. תלייה מקיר

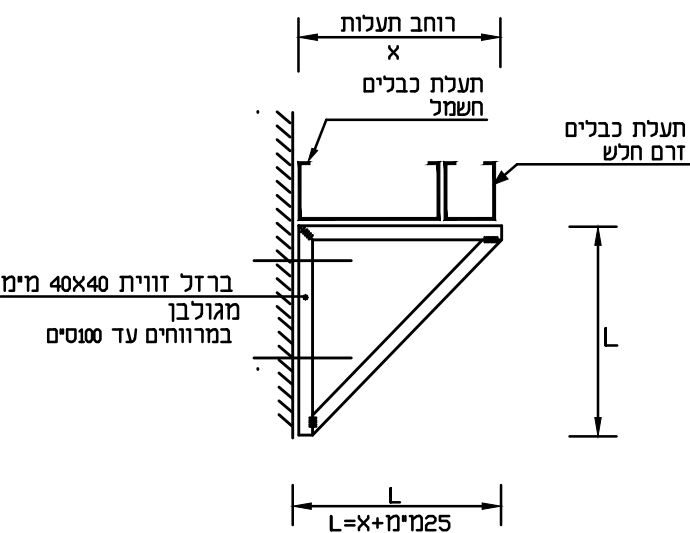

ד. תליה מתיקרה

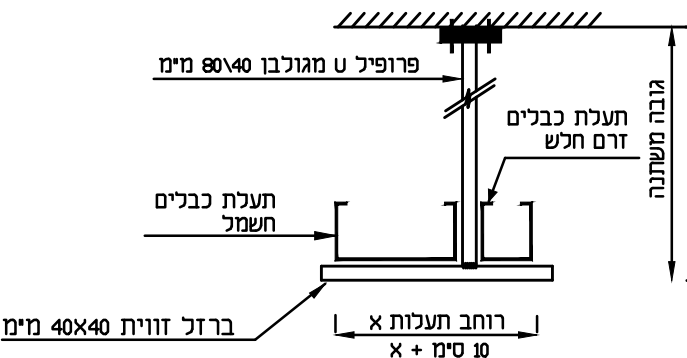

הערה כללית: מידות סולמות כבלים כמפורט בתוכניות

MW METRA-WATT Electrical Engineering מטרה - וט חשמל ובקרה 2009 בע"מ בית "אמולד" רח' חשמונאי 32 פתח תקוה. ת.ד. 498727 מיקוד 498727 03-9216441 טקס 03-9216440.78 e-mail: boris@metra-watt.co.il עבור : FOR : תאגיד פלגי מוצקין												לעיון שם תאריך 06.05.2021 דו"ה 06.05.2021 משה לבצוע א"ש שם תאריך			אישר DATE תאריך APP DESCRIPTION REVISION תיאור מחזור שם תאריך שם תאריך לבצוע א"ש שם תאריך												אדריכל קונסטרוקטור מדוך איר אינסטלציה מע"ית בטיחות קבלן יו"מ ניהול פרויקט פיקוח תיאור יזעמים תפוצה תיאור יזעמים תפוצה											
DRW. No. 3224/3004 PAGE 1 FROM 1 שרמטס מס' מחזור דף 1 REV. 01 מחזור SCALE % ק"מ SIZE 297 x 420												נמנע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום! על המבצע לבקר את כל המידות פרטי החיצוי ופרטי פיקוד ועל כל טעות, אי התאמה עליו להודיע למתקן. שרמטס זה ירנו רכוש בלעדי של מטרה-וט בע"מ. אין להעתיק ממנו, להראותו לצד שלישי או להשתמש בו לכל מטרה שהיא ללא הרשאה בכתב ממטרה-וט בע"מ. תחנת שאיבה לביוב רכסים - כפר חסידיים מתקן חשמל - פרטים - סולמות כבלים																										